


Przełącznik źródła zasilania PRZK 125

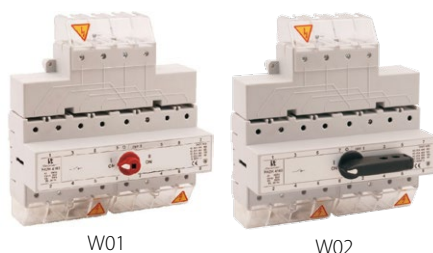

W01

W02


Dane techniczne (praca ciągła)

Napięcie znamionowe izolacji U_i	690 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne U_{imp}	8 kV
Prąd cieplny umowny w powietrzu I_{th}	125 A
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-21A, AC-22A	125 A (690 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. AC-23A	100 A (400 V) 80 A (500 V) 60 A (690 V)
Moc znamionowa AC-23A dla trójfazowych standardowych silników asynchronicznych	40 kW (400 V) 40 kW (500 V) 35 kW (690 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-21A	125 A (220 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-22A	80 A (220 V)
Prąd znamionowy łączeniowy I_e w kat. DC-23A	60 A (220 V)
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny $I_{cw}(1s)$	2,5 kA
Prąd znamionowy załączalny zwarcioy I_{cm}	7,5 kA
Prąd znamionowy zwarcioy umowny	25 kA (wkładka bezpiecznikowa gL/gG 125 A)
Trwałość mechaniczna	8000 (cykli)
Trwałość łączeniowa	1000 (cykli)
Przekrój przewodów przyłączeniowych	25...70 mm ² (sztywnych)
Masa	0,7...0,74 kg
Odporność na wibrację (wg IEC 60068-2-6)	2...100 Hz (częstotliwość) ± 1 mm (amplituda) ± 0,7 g (przyspieszenie)
Odporność na udary (wg IEC 60068-2-27)	15 g (przyspieszenie szczytowe) 11 ms (czas trwania impulsu)
Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (IEC 60068-2-30)	55°C (temperatura otoczenia) 95% (wilgotność względna)
Odporność na mgłę solną cykliczną (wg IEC 60068-2-52)	ostrość próby 1

Budowa symbolu zamówieniowego

PRZK-		\	
			Pokrętło rozłącznika
			W01 do pokrętła zewnętrznego
			W02 z pokrętłem na rozłączniku czarnym
			Bieguny rozłącznika
	3125N		3 bieguny + N nierozłączny
	4125		4 bieguny
	4125N		3 bieguny + N rozłączny

Bieguny rozłączników

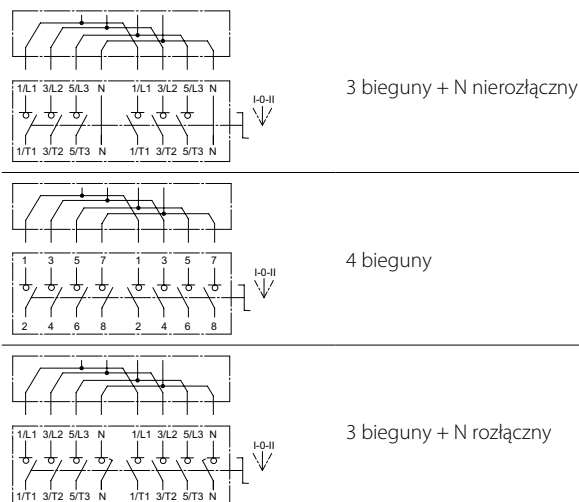

Akcesoria

Styk pomocniczy SP160 (dedykowany do RSI, PRZK 125/160)
Pokrętło PRP 30 (dedykowane do PRZK)
Oś z rygłem RSI 160-1919 (dedykowane do RSI, PRZK)
Zacisk wałka do RSI, PRZK RSI160-6621\PO1

Wymiary

